

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 66220061000200928705 от 11.01.2022г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11000831>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному учреждению дополнительного
образования «Дворец творчества»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита № 5 от
«11» января 2022 года

в период с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 17.01.2022

с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 18.01.2022

Инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы

(органа государственного пожарного надзора)

проведена(о) плановая выездная проверка, по адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица,
ул. Ленина, 38, строение 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Директор МКУ ДО «Дворец творчества» - Яровикова Анастасия Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в здании образовательного учреждения, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании детского сада.</p> <p>В здании образовательного учреждения выполнить аварийное эвакуационное освещение.</p>	<p>Нарушены п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
2.	<p>На объекте защиты не обеспечивается в соответствии с технической документации заводоизготовителей проведение планово-предупредительного ремонта средств обеспечения пожарной безопасности (АПУС и СОУЭ введены в эксплуатацию более 10 лет назад). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПУС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации право-</p>	<p>Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч.4 Ст.4, п. 2 ч. 1 Ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п.4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Феде-</p>	01.11.2022	

	<p>обладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не представлены).</p> <p>Руководителю организации при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПУС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты, обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не представлены), при признании систем АПС и СОУЭ не пригодной для дальнейшей эксплуатации, выполнить капитальный ремонт.</p>	<p>рации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний"; п. 5.1.7 ГОСТ 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>		
3.	<p>На объекте защиты не хранятся (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>На объекте защиты обеспечить хранение (наличие) технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>	<p>Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479).</p>	01.11.2022	

4.	<p><i>В лестничных клетках между 1 и 2 этажом (по техническому паспорту 39 и 40), между 2 и 3 этажом (по техническому паспорту 41 и 42) допускается размещать трубопроводы с горючими жидкостями (радиаторы отопления) выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадок лестниц (фактически на уровне пола).</i></p> <p><i>В лестничных клетках между 1 и 2 этажом (по техническому паспорту 39 и 40), между 2 и 3 этажом (по техническому паспорту 41 и 42) размещение трубопроводов с горючими жидкостями (радиаторы отопления) выполнить не выступающими из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадок лестниц.</i></p>	<p><i>Нарушены ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</i></p>	
----	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКУ ДО «Дворец творчества»

Яровикова Анастасия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

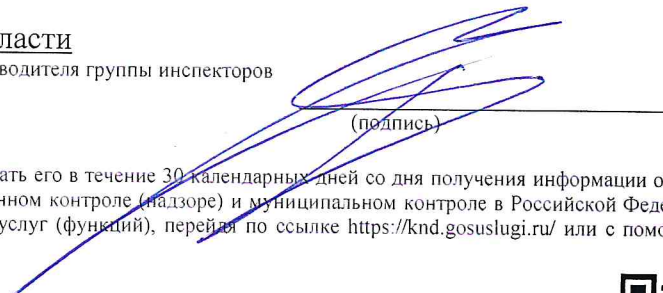

(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861844

Владелец Ермакова Мария Андреевна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025